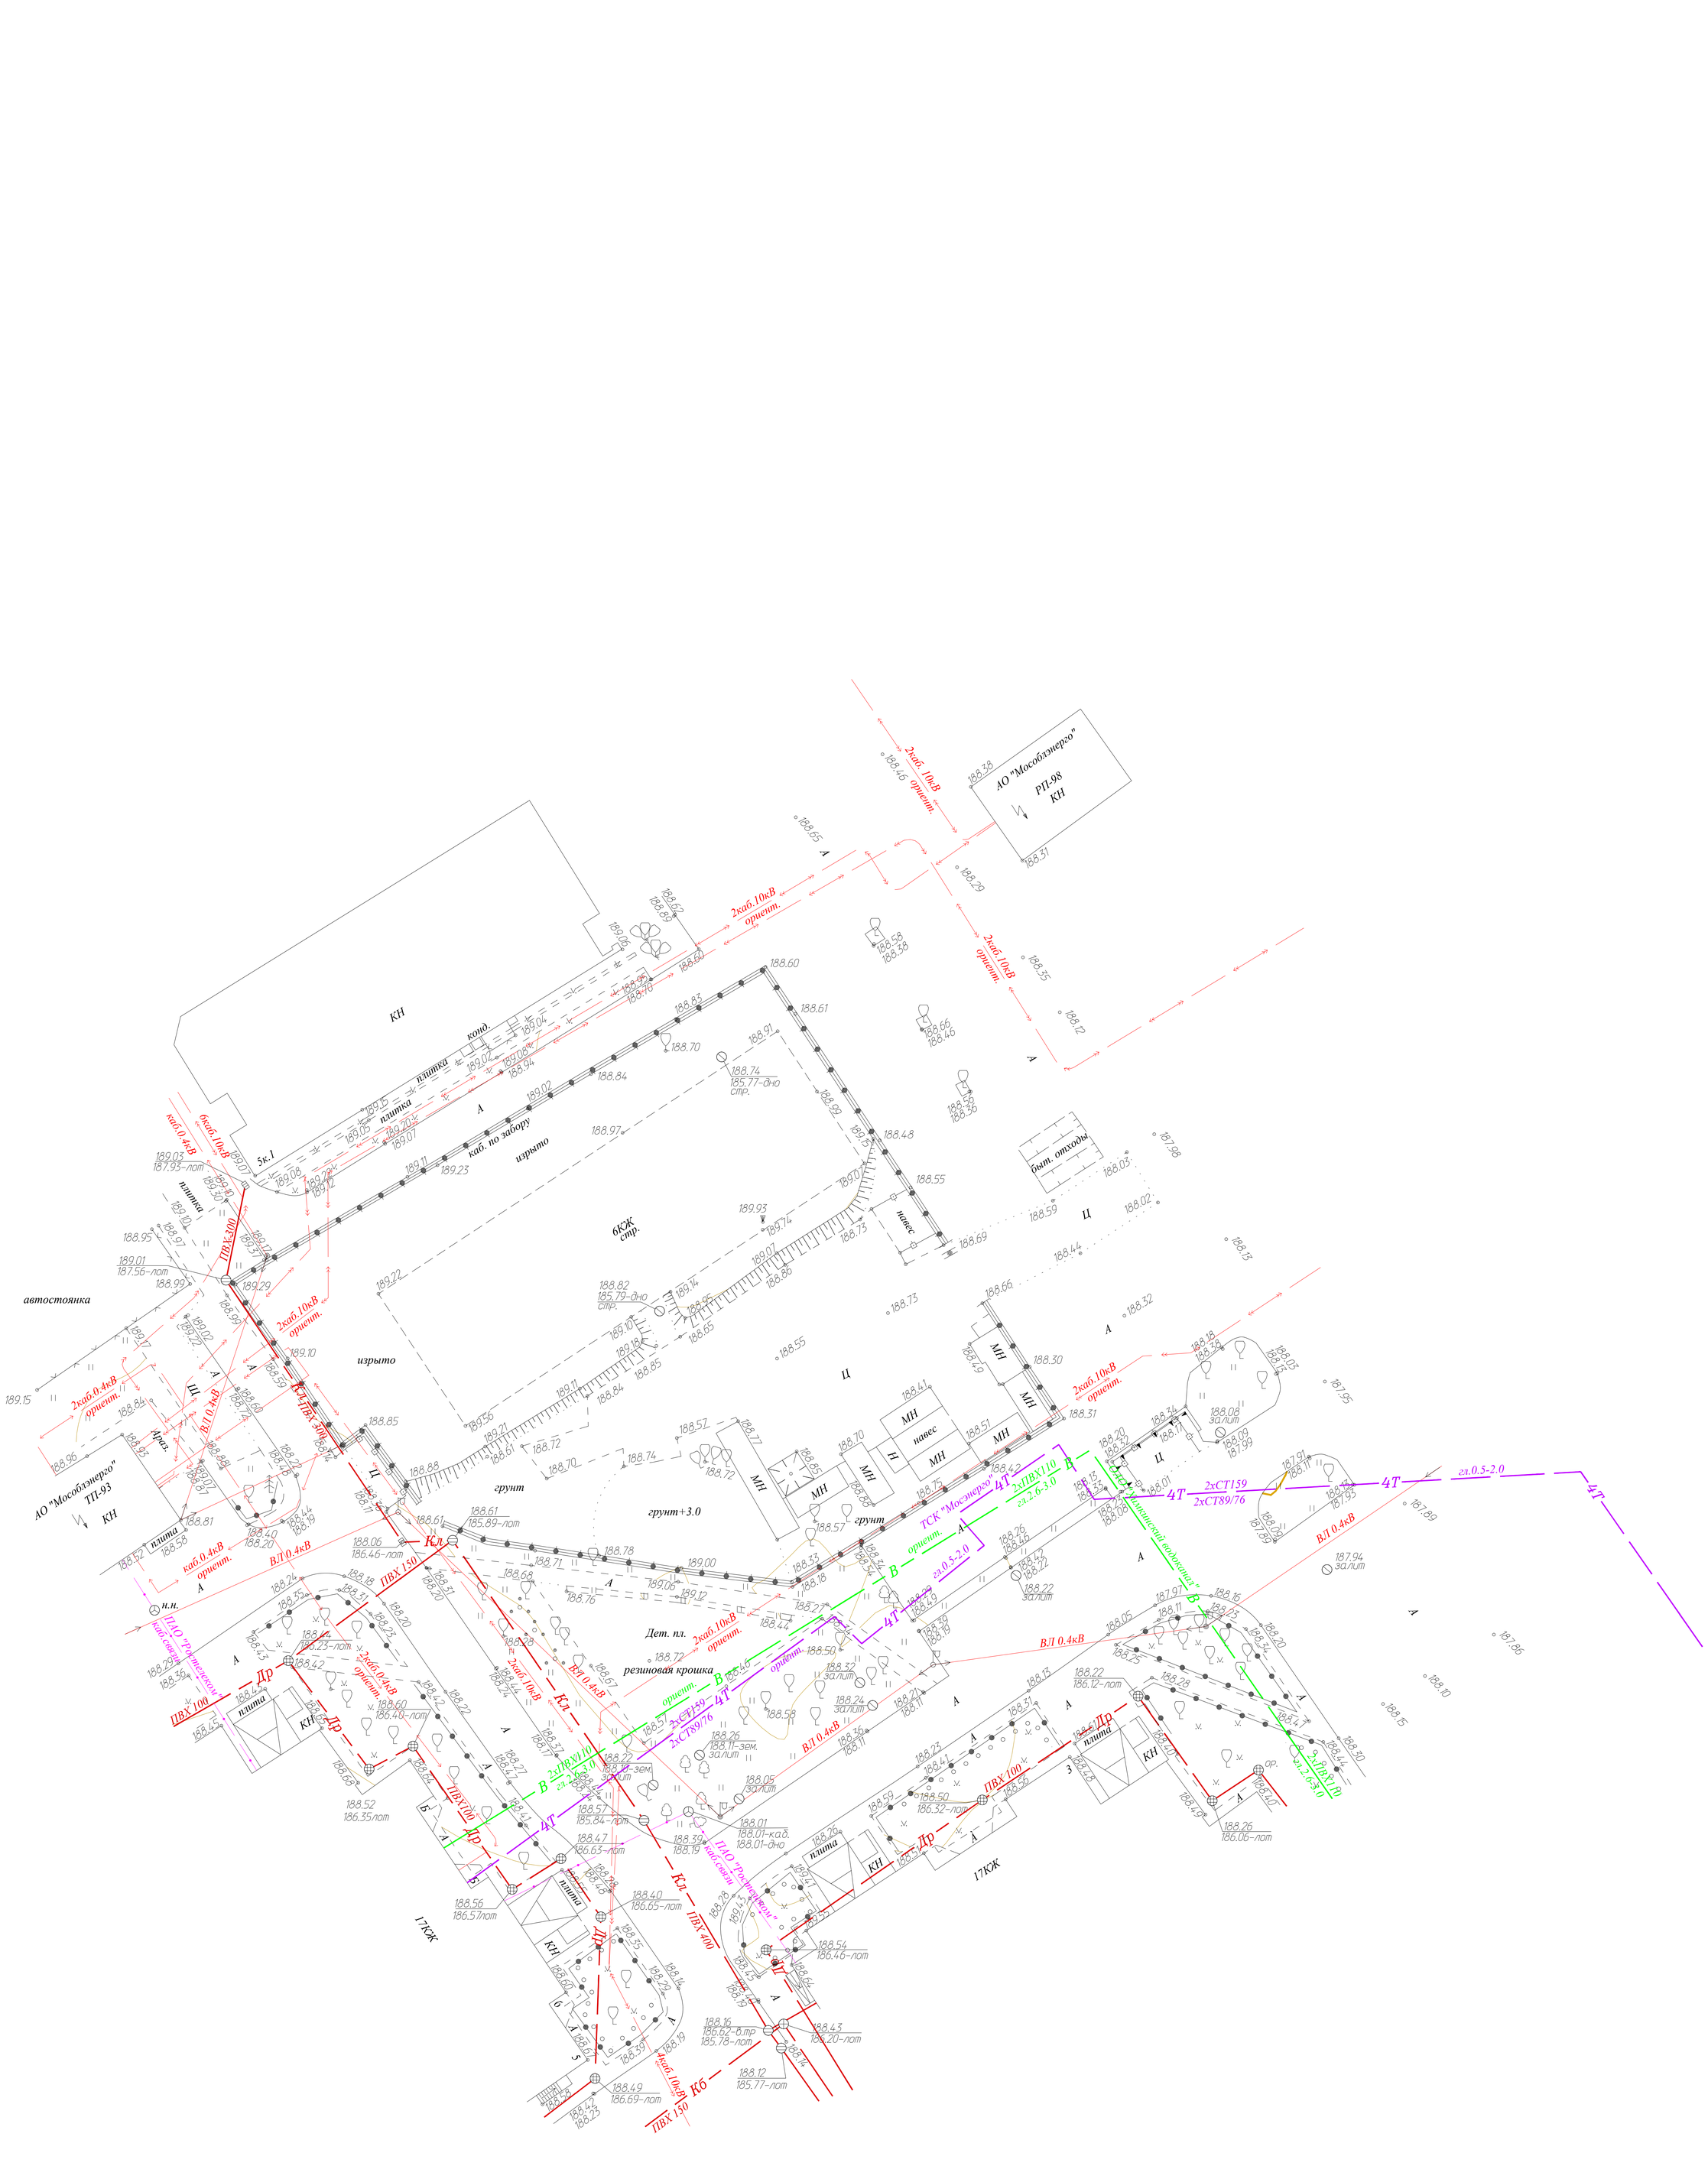
АО "Мособлэнерго"
РП-98
КН
2каб. 10кВ орцент.
КН
плитка
конд.
5к.1
каб.0.4кВ
6каб.10кВ
ПВХ 300
2каб.10кВ орцент.
каб. по забору
изрыто
6КЖ стр.
навес
быт. отходы
автостоянка
АО "Мособлэнерго" ТП-93
КН
ВЛ 0.4кВ
ПВХ 150
грунт
грунт+3.0
Дет. пл.
резиновая крошка
ТСК "Мосэнерго"
2хПВХ110 гл.2.6-3.0
2хСТ159
2хСТ89/76
4Т
ПАО "Ростелеком" каб.связи
ПВХ 100
Др
плита
КН
17КЖ
ПВХ 400
Кл
Кб
ПВХ 150
Ц
МН
навес
Н
Арка
ТП-93
н.н.
ПАО "Ростелеком" каб.связи
2хПВХ110 гл.2.6-3.0
Ц
ВЛ 0.4кВ
2хПВХ110 гл.2.6-3.0
4Т
2хСТ159
2хСТ89/76
гл.0.5-2.0
"Техническая водокачка"
ВЛ 0.4кВ
2хПВХ110 гл.2.6-3.0
ОР.